


# ROZDZIELNICA TE

$P_z = 8,7 \text{ kW}$

$k_j = 0,45$

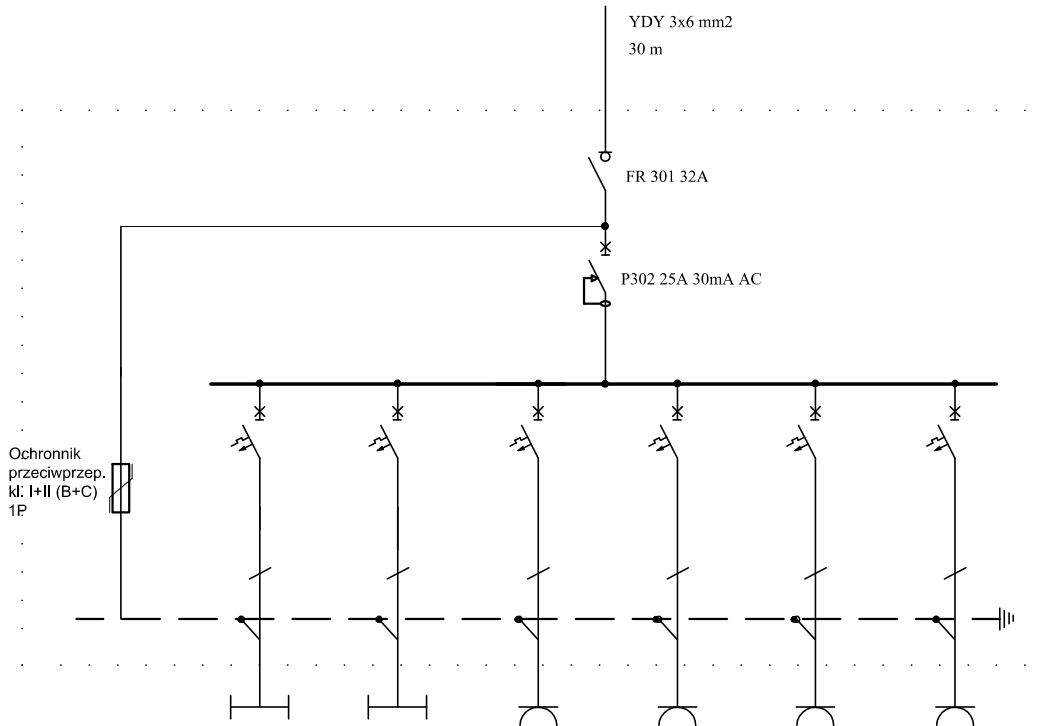

Obwód	TE.1	TE.2	TE.3	TE.4	TE.5	TE.6
Pz [kW]	0,32	0,38	2,0	2,0	2,0	2,0
Zabezpieczenie	S 301 C 6 1P 6 A 6 kA	S 301 C 6 1P 6 A 6 kA	S 301 C 13 1P 13 A 6 kA	S 301 C 13 1P 13 A 6 kA	S 301 C 13 1P 13 A 6 kA	S 301 C 13 1P 13 A 6 kA
Kabel	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x1,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
Odległość [m] do najdalszego punktu	12	20	18	18	70	11

TE.1	oświetlenie pom.: 1.03, 1.04, 1.05, 1.07
TE.2	oświetlenie pom.: 1.01, 1.02, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, oświetlenie zew. nad wejściem
TE.3	gniazda 230 V: 1.04/1, 1.05/1, 1.05/2, 1.06/1, 1.11/1
TE.4	gniazda 230 V: 1.09/1, 1.09/2
TE.5	gniazda 230 V: 1.08/1
TE.6	gniazda 230 V: 1.03/1, 1.07/1, 1.10/1

 <b>FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA</b> <b>mgr inż. Barbara MALEC</b>	
molecbarbara@poczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70    91 - 020 ŁÓDŹ    ul. Inowrocławska 5 m. 61	
<b>TEMAT :</b> ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NA ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE	
<b>LOKALIZACJA:</b>	MIERZYN DZ. NR EWID. 1364/2 GMINA ROZPRZA
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż. Jerzy Toczyński upr. UAN.V.8388/105/90
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b>	mgr inż. Jarosław Zarębski upr. LOD/0940/POOE/08
<b>TYTUŁ RYS.:</b>	<b>SCHEMAT ROZDZIELNICY TE</b>
<b>DATA:</b>	LUTY 2012 R.
<b>SKALA:</b>	
<b>NR. RYS.:</b>	<b>PB-E-02</b>