

Piony instalacji – rury RL18 w ścianie.  
 Odgałęzienia do gniazd w pomieszczeniach w rurach PCV  
 karbowanych Ø16 w warstwie przypodłogowej, wykonać  
 przewodem UTP 2x2x0,5 kat. 5  
 Zasilacz systemowy montować w rozdzielnicy podtynkowej 1x8


Przewody systemu układać w odległości od przewodów  
 energetycznych nie mniejszej niż 100mm

Ⓢ – unifon do systemu 1+n

PR – panel rozmówny

EZ – elektrozaczepek

– puszka instalacyjna pt

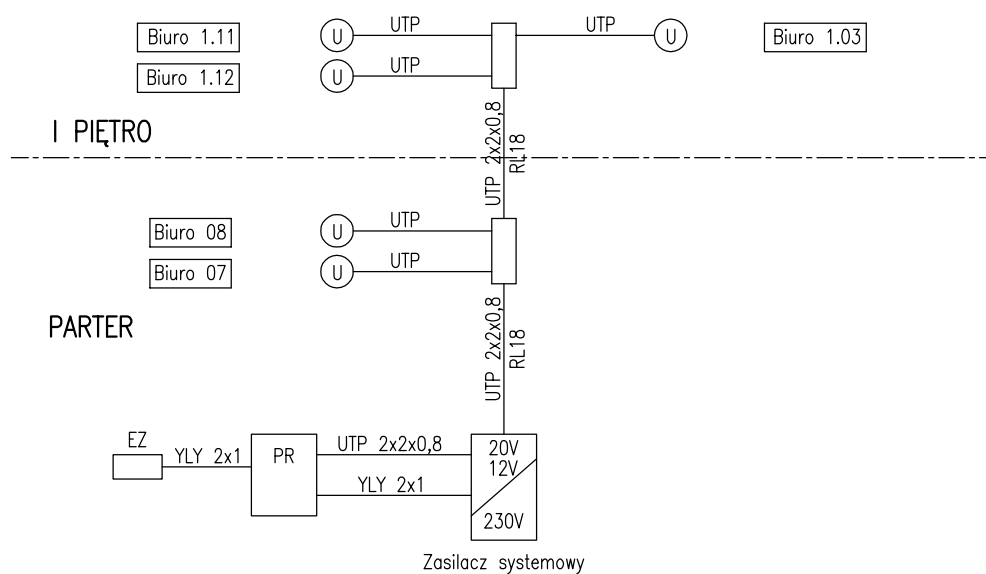

# JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Zakład Projektowo–Usługowy "DELTA"  
 Jacek Jakubowski  
 ul. Kwiatowa 52, 97–300 Piotrków Tryb.  
 NIP: 771–256–21–69      zpudelta@o2.pl



IMIĘ I NAZWIŚCO	NR UPRAWNIENI	PODPIS:
PROJEKTANT: Andrzej KACPERSKI	UAN.IV.10220/70/81	
ASYSTENT PROJEKTANTA		
OBIEKT Dom Kultury w Rozprze ul. Kościuszki 6, dz. nr 301 97–340 Rozprza		
FAZA PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ Schemat instalacji domofonowej		
SKALA	NR RYS.	
DATA 03.2012	PB–E–10	