


Istn. ZKP
nr 1-0887-01-01

Proj. ZKP+SD

* do plombowania

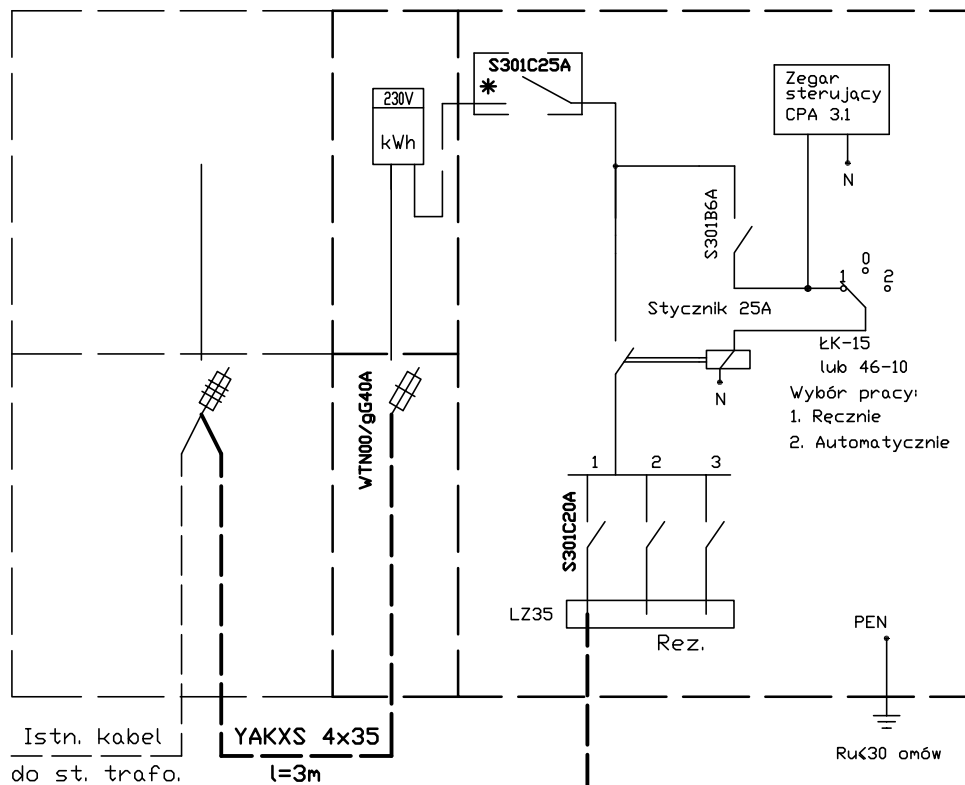

Bilans mocy:

1. Stupy S1-S18 18szt. opraw 70W $P=18 \times 82=1500W$

Łącznie

$P_i = P_{szczyt} = 1500W$

UWAGI:

1. Budowa z tworzywa termoutwardzalnego IP44.
Zamki typu Master Key.
2. Roboty kablowe wykonać zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel YAKXS 4x35mm²

Stupy S1-S18

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9					
Nazwa obiektu : Budowa Chodnika Wzdłuż Drogi Gminnej Rozprza- Nowa Wieś Wraz z Oświetleniem i Budową Zatok Parkingowej Przy Cmentarzu w Rozprzy				Branża : Elektr.	
Numery ewidencyjne działek: Rzpzrza dz. nr 442, 445, 91					
Nazwa i adres Inwestora: GMINA ROZPRZA 97-340 Rozprza ul. Al. 900-lecia 3					
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Elektr.	Projektował mgr inż. Tadeusz Pabin	UAN.V 8388/24/87	07.2010		
Nazwa rysunku: Schemat Zasil. Oświetl. Uliczn. ZKP+SD				Skala:	Nr rys.: 3