


Uwagi: 1. Liczniki, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz drzewiczki zestawu pomiarowego – pomiarowe.
2. W drzewiczkach przedlicznikowych należy zamontować drzewiczki i wtyczki o wymiarach 25x13mm uniwersalną sztycę wskaźnika licznika.
3. Zestawy należy zamontować zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy „Sposób montażu i eksploatacji liczników energii elektrycznej” (PN-EN 50171).
4. Zestawy mają spełniać wymagania Regionu Energetycznego Północny Trybunali.

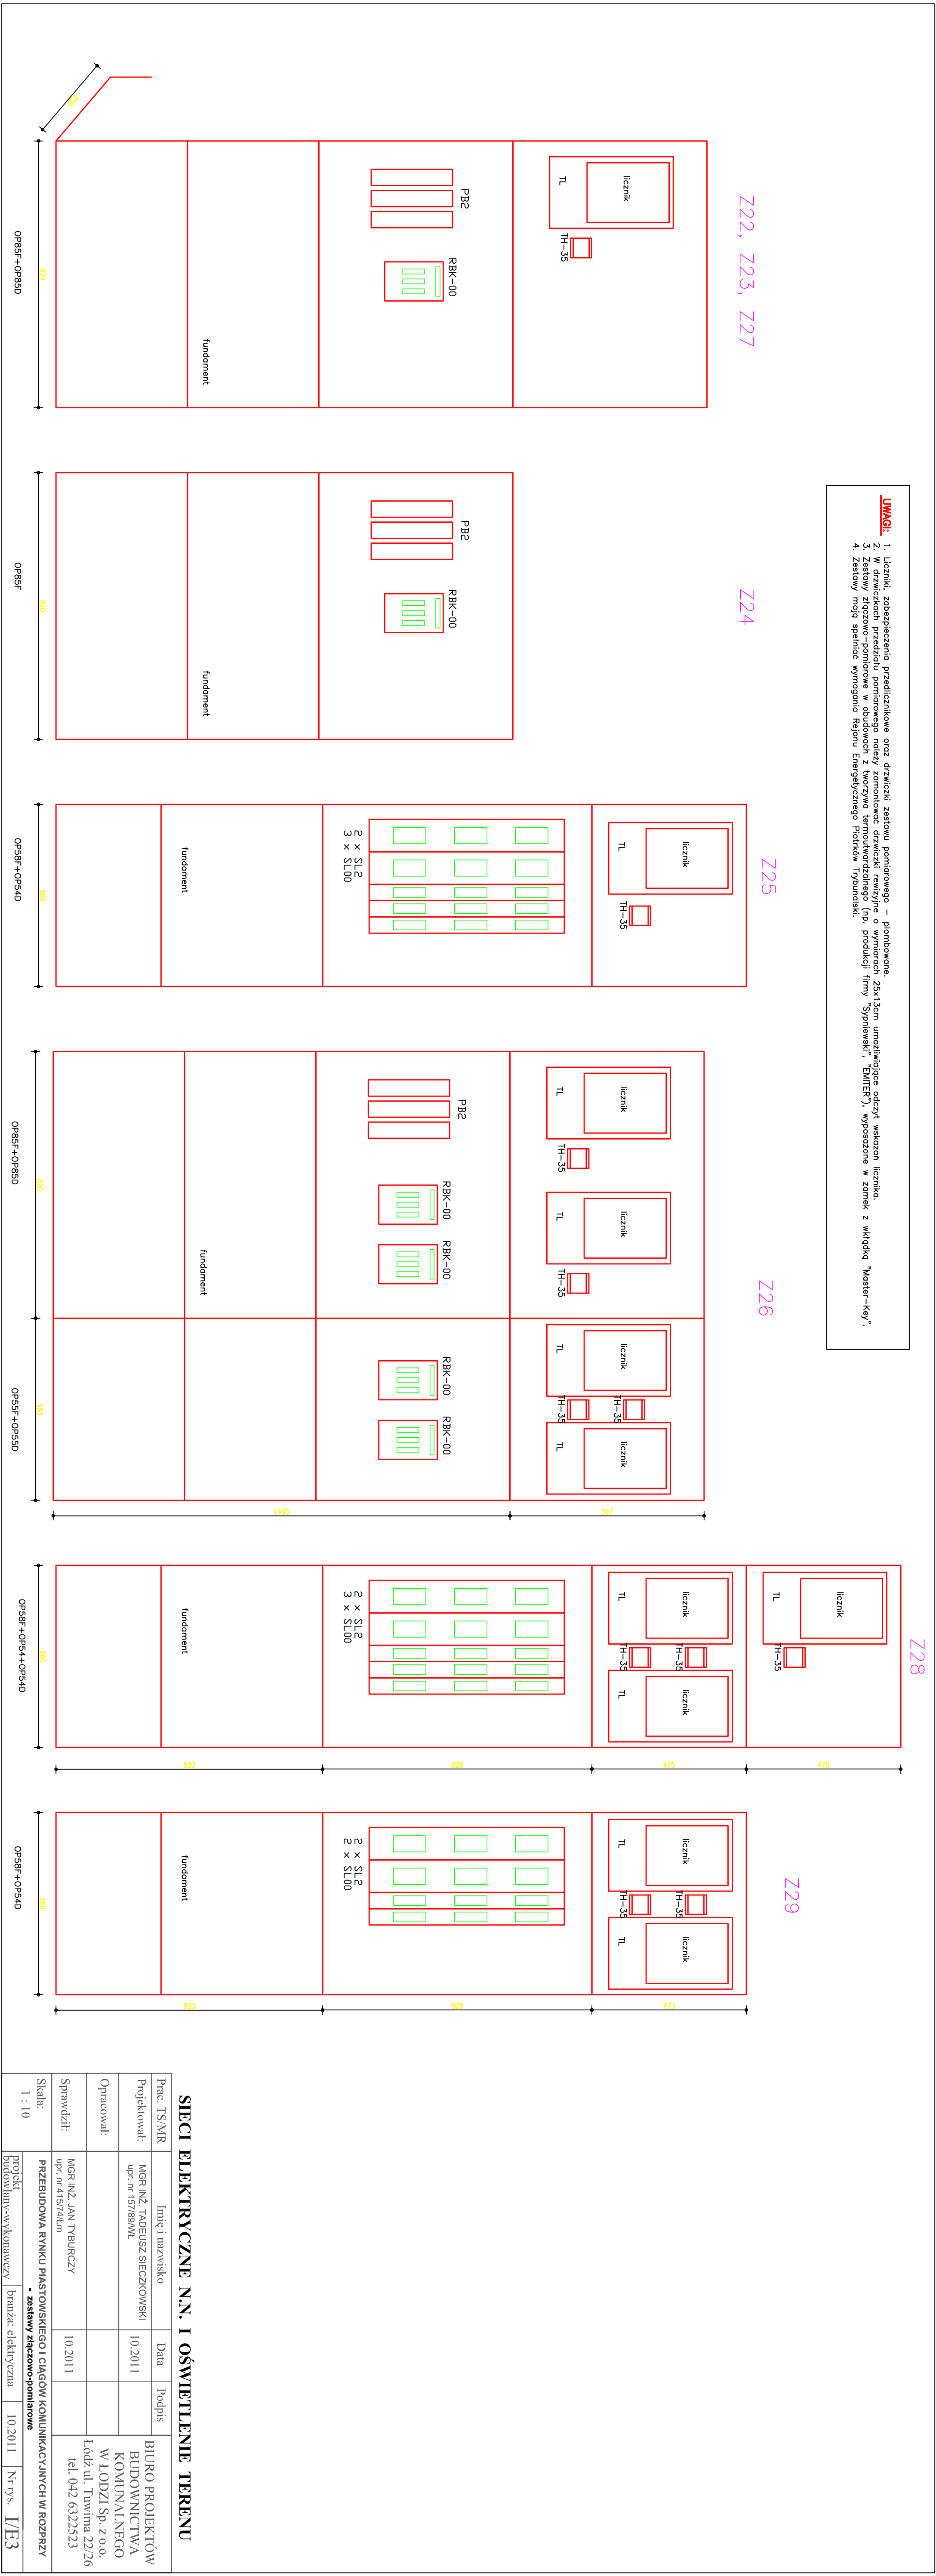

| SIĘCI ELEKTRYCZNE N.N. I OŚWIETLENIE TERENU | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--------|--|
| Prac. TS/MR | Imię i nazwisko | | Data | Podpis | BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W ŁODZI Sp. z o.o. Łódź ul. Tuwima 22/26 tel. 042 6522523 |
| Projektował: | mgr inż. JACEK SZCZEPKOWSKI upr. nr 157898/WŁ | | 10.2011 | | |
| Opracował: | mgr inż. JAN TYBURCZY upr. nr 151574/WŁ | | 10.2011 | | |
| Sprawił: | | | | | |
| Skala: | 1 : 10 | | | | |
| Projekt | PRZEBUDOWA RYNKU PIASOWANEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W ROZPRZET | | Systemy elektryczne | | Nrys. IE3 |
| Wykonanie | Wykonanie | | Wykonanie | | |